

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25030659-JC-02C20

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JIC262		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.04.19	检测周期	2025.04.19 ~ 2025.04.25
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	检测项目		检测结果					GB 1455 4-93 恶臭 污染 物排 放标 准 表 2	方法 检出 限
			采样日期:2025.04.19						
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
			JIC26202 0A001	JIC26202 0A002	JIC26202 0A003	JIC26202 0A004			
			刘振,吴 镇江	刘振,吴 镇江	刘振,吴 镇江	刘振,吴 镇江			
DA023 废水 站预处理废 气排气筒	氨	实测浓度 (mg/m³)	1.33	0.95	1.12	1.53	1.53	--	0.25
		排放速率(kg/h)	6.20×10 ⁻³	4.39×10 ⁻³	5.19×10 ⁻³	7.09×10 ⁻³	7.09×10 ⁻³	20	-
	硫化 氢	实测浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.01
		排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/	1.3	-
	臭气 (无量纲)		63	63	63	63	63	1500 0	-

附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA023 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2025.04.19					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	31	31	31	31	m
大气压	100.5	100.5	100.5	100.4	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	20.8	20.7	20.9	20.9	m/s
动压	371	366	371	370	Pa
静压	0.20	0.17	0.19	0.17	kPa
烟温	27.3	28.9	30.5	30.3	°C
含湿量	2.6	2.5	2.5	2.5	%
烟气流量	5294	5269	5319	5319	m ³ /h
标干流量	4658	4618	4636	4632	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA023 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 氨					
采样时间: 2025.04.19					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	31	31	31	31	m
大气压	100.5	100.5	100.5	100.4	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	20.8	20.7	20.9	20.9	m/s
动压	371	366	371	370	Pa
静压	0.20	0.17	0.19	0.17	kPa
烟温	27.3	28.9	30.5	30.3	°C
含湿量	2.6	2.5	2.5	2.5	%
烟气流量	5294	5269	5319	5319	m ³ /h
标干流量	4658	4618	4636	4632	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	硫化氢、氨、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保总局 2003 年, 亚甲基蓝分光光度法 5.4.10 (3)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 负压采样箱 CZ22L (12100924070012) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080008) 紫外分光光度计 UV-2600i (12100121010001)




检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080008) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	负压采样箱 CZ22L (12100924070009)

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片

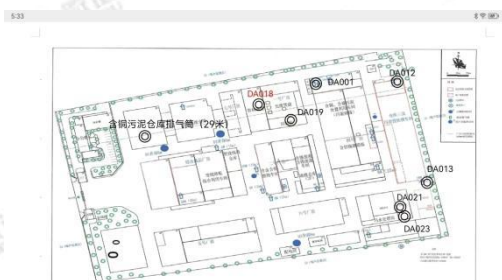

报 告 结 束

