

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25090660-JC-02C20

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JII484		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.11.05	检测周期	2025.11.05 ~ 2025.11.11
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1、《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 2	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
				JII484003 A001	JII484003 A002	JII484003 A003	JII484003 A004			
				孙雄,魏智佳	孙雄,魏智佳	孙雄,魏智佳	孙雄,魏智佳			
DA003 焚烧残渣仓库排气筒	2025.1 1.05	氨	排放浓度 (mg/m³)	6.44	10.7	11.2	7.96	11.2	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	0.205	0.351	0.394	0.265	0.394	4.9	-
	2025.1 1.05	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.001
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33	-
	2025.1 1.05	臭气 (无量纲)		9	7	17	19	19	2000	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			DB32/4041-20 21 大气污染物 综合排放标准 表 1	方法检出 限
				第一次	第二次	第三次		
				JII484004A00 1	JII484004A00 2	JII484004A00 3		
				孙雄,魏智佳	孙雄,魏智佳	孙雄,魏智佳		
DA003 焚 烧残渣仓 库排气筒	2025.1 1.05	低浓 度颗 粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.1	1.1	1.2	20	1.0
			排放速率 (kg/h)	3.50×10 ⁻²	3.77×10 ⁻²	4.02×10 ⁻²	1	-



附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒					
检测项目: 氨					
采样时间: 2025.11.05					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	102.4	102.1	102.1	102.3	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.6	8.9	9.5	9.0	m/s
动压	66	71	81	73	Pa
静压	0.01	0.01	0.02	0.03	kPa
烟温	19.5	19.4	18.8	18.6	°C
含湿量	3.5	3.6	3.6	4.0	%
烟气流量	35016	36237	38680	36644	m ³ /h
标干流量	31857	32843	35183	33268	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2025.11.05					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	102.4	102.1	102.1	102.3	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.6	8.9	9.5	9.0	m/s
动压	66	71	81	73	Pa
静压	0.01	0.01	0.02	0.03	kPa
烟温	19.5	19.4	18.8	18.6	°C
含湿量	3.5	3.6	3.6	4.0	%
烟气流量	35016	36237	38680	36644	m ³ /h
标干流量	31857	32843	35183	33268	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2025.11.05				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	15	15	15	m
大气压	102.4	102.3	102.1	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.6	9.3	9.1	m/s
动压	66	77	74	Pa
静压	0.01	0.02	0.01	kPa
烟温	19.5	20.1	19.6	°C
含湿量	3.5	3.6	3.9	%
烟气流量	35016	37866	37052	m ³ /h
标干流量	31857	34317	33505	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、硫化氢、低浓度颗粒物、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S (12100718090001) 十万分位天平 MS105DU (12100717020004)




检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化碳的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) 负压采样箱 CZ22L (12100924070004) 气相色谱仪 7890B (12100219060001) 自动大气硫化物浓缩仪 PCLNS-6B (12100923030001)
有组织废气	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

注: 1. “ND”表示未检出。

2. “/”表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--”表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片

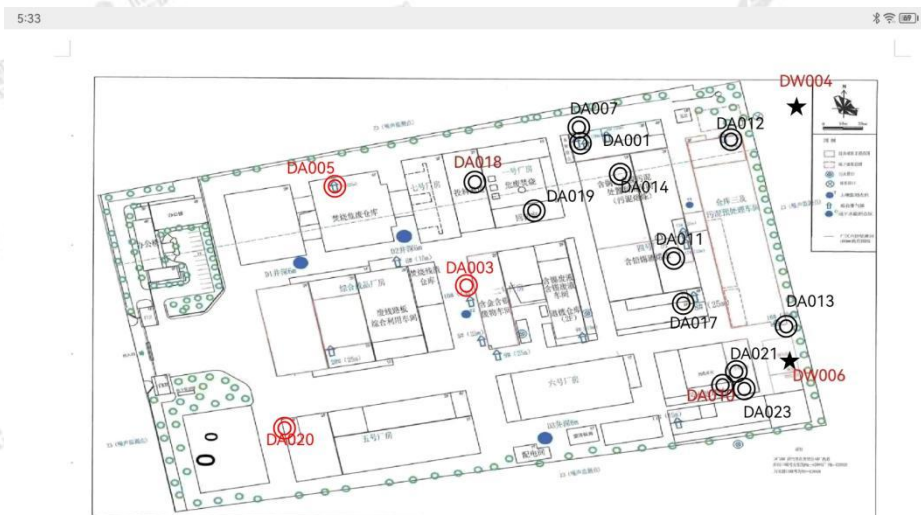

报告结束

