

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25090660-JC-02C16

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JII484		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.12.15	检测周期	2025.12.15 ~ 2025.12.22
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 表 2	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
				JII48402 2A001	JII48402 2A002	JII48402 2A003	JII48402 2A004			
				钱成龙, 朱延胜	钱成龙, 朱延胜	钱成龙, 朱延胜	钱成龙, 朱延胜			
DA023 废水站预处理废气排气筒	2025.1 2.15	氨	排放浓度 (mg/m³)	4.71	3.51	3.52	4.48	4.48	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	1.14×10 ⁻²	9.31×10 ⁻³	9.95×10 ⁻³	1.25×10 ⁻²	1.25×10 ⁻²	20	-
	2025.1 2.15	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	2.37	1.10	0.290	0.311	2.37	--	0.001
			排放速率 (kg/h)	5.75×10 ⁻³	2.92×10 ⁻³	8.20×10 ⁻⁴	8.69×10 ⁻⁴	5.75×10 ⁻³	1.3	-
	2025.1 2.15	臭气 (无量纲)		85	85	229	97	229	15000	-



附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA023 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 氨					
采样时间: 2025.12.15					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	31	31	31	31	m
大气压	102.7	102.5	102.4	102.4	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	10.6	11.5	11.9	11.8	m/s
动压	96	116	126	125	Pa
静压	-0.02	-0.01	0.03	-0.01	kPa
烟温	31.8	27.2	19.6	20.8	°C
含湿量	1.0	1.5	1.0	0.9	%
烟气流量	2698	2927	3029	3003	m ³ /h
标干流量	2425	2651	2828	2795	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA023 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2025.12.15					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	31	31	31	31	m
大气压	102.7	102.5	102.4	102.4	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	10.6	11.5	11.9	11.8	m/s
动压	96	116	126	125	Pa
静压	-0.02	-0.01	0.03	-0.01	kPa
烟温	31.8	27.2	19.6	20.8	°C
含湿量	1.0	1.5	1.0	0.9	%
烟气流量	2698	2927	3029	3003	m ³ /h
标干流量	2425	2651	2828	2795	m ³ /h



附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、硫化氢、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017) 气相色谱仪 7890B (12100219060001) 自动大气硫化物浓缩仪 PCLNS-6B (12100923030001)
有组织废气	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/


注: 1. “ND”表示未检出。

2. “/”表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--”表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。



附件 1 现场照片

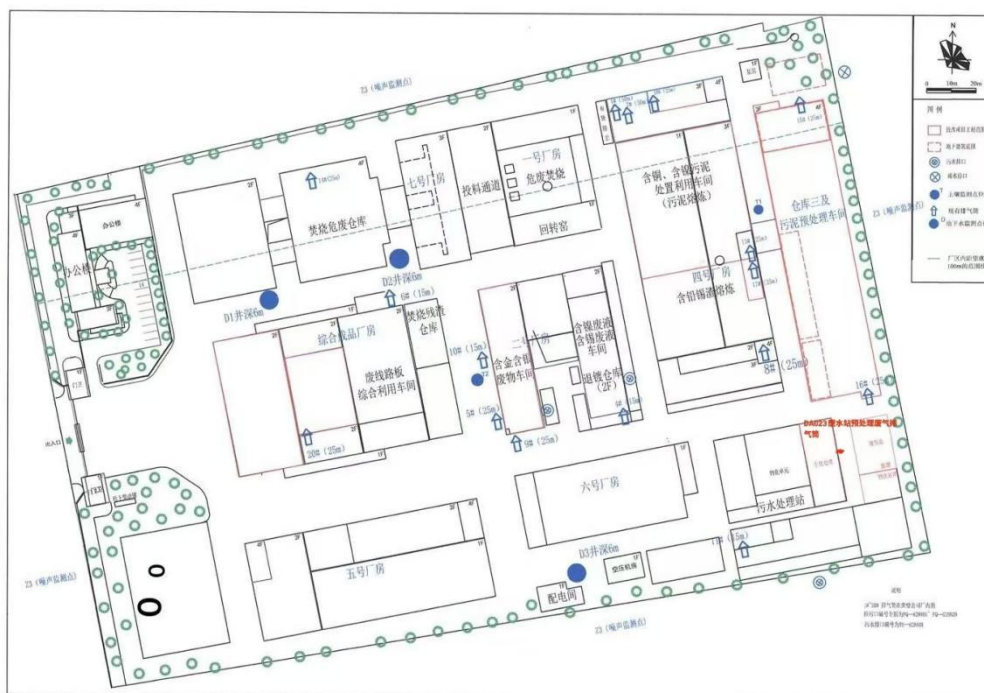

报告结束

