

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-26010114-JC-01C4

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJA082		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.03.12	检测周期	2026.03.12 ~ 2026.03.17
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1、《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 2	方法 检出 限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
				JJA0820 03A001	JJA0820 03A002	JJA0820 03A003	JJA0820 03A004			
				孙雄,马 文乐	孙雄,马 文乐	孙雄,马 文乐	孙雄,马 文乐			
DA003 焚烧残渣仓库排气筒	2026.0 3.12	氨	排放浓度 (mg/m³)	1.77	3.12	2.38	2.10	3.12	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	5.34×10 ⁻²	9.11×10 ⁻²	6.57×10 ⁻²	5.90×10 ⁻²	9.11×10 ⁻²	4.9	-
	2026.0 3.12	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.001
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33	-
	2026.0 3.12	臭气(无量纲)		22	19	13	9	22	2000	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			DB 32/4041-2021 大气污染物综 合排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次		
				JJA0820 04A001	JJA0820 04A002	JJA0820 04A003		
				孙雄,马 文乐	孙雄,马 文乐	孙雄,马 文乐		
DA003 焚烧残渣仓库排气筒	2026.0 3.12	低浓度颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.2	1.1	1.1	20	1.0
			排放速率 (kg/h)	3.62×10 ⁻²	2.98×10 ⁻²	3.14×10 ⁻²	1	-



附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒					
检测项目: 氨					
采样时间: 2026.03.12					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	102.9	102.8	102.8	103.0	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.0	7.8	7.4	7.5	m/s
动压	60	56	51	53	Pa
静压	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	kPa
烟温	9.0	10.7	11.0	10.2	°C
含湿量	5.7	5.8	6.1	6.1	%
烟气流量	32573	31758	30130	30537	m ³ /h
标干流量	30180	29191	27585	28079	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2026.03.12					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	102.9	102.8	102.8	103.0	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.0	7.8	7.4	7.5	m/s
动压	60	56	51	53	Pa
静压	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	kPa
烟温	9.0	10.7	11.0	10.2	°C
含湿量	5.7	5.8	6.1	6.1	%
烟气流量	32573	31758	30130	30537	m ³ /h
标干流量	30180	29191	27585	28079	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA003 焚烧残渣仓库排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.03.12				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	15	15	15	m
大气压	102.9	102.9	102.9	kPa
截面积	1.1310	1.1310	1.1310	m ²
流速	8.0	7.2	7.6	m/s
动压	60	48	53	Pa
静压	-0.02	-0.02	-0.04	kPa
烟温	9.0	10.3	10.3	°C
含湿量	5.7	5.6	5.7	%
烟气流量	32573	29316	30944	m ³ /h
标干流量	30180	27063	28558	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、硫化氢、低浓度颗粒物、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100926010004) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S (12100718090001) 十万分位天平 MS105DU (12100717020004)




检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100926010004) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080014) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲基硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100926010004) 负压采样箱 CZ22L (12100924070015) 气相色谱仪 7890B (12100219060001) 自动大气硫化物浓缩仪 PCLNS-6B (12100923030001)
有组织废气	臭气	境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片

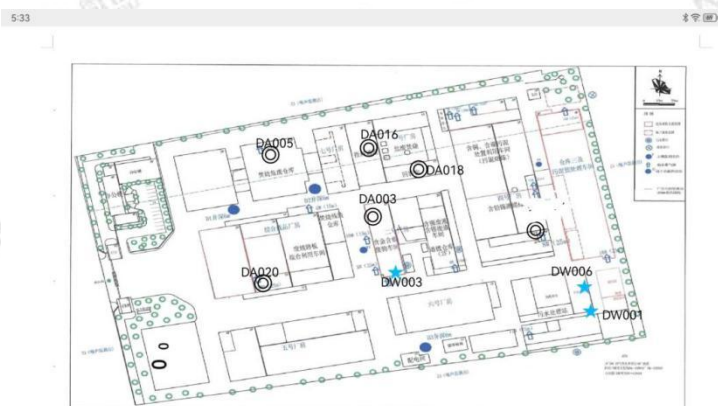

报告结束

